



Rohrventilatoren für runde Leitungen mit hoher aerodynamischer Leistung, sehr kompakter Bauweise und sehr niedrigem Schallpegel. Das Sortiment umfasst 7 Durchmesser für Luftvolumenstrombereiche von 260 bis 1610 m³/h.

Kompaktes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit niedriger Einbauhöhe. Der Klemmenkasten und die Montagehalterung vergrößern nicht die Einbauhöhe. Optimiertes Design des Laufrads, der Leitschaufeln und des Auslassdiffusors aus Spritzgusskunststoff zur Leistungssteigerung und Senkung des Schallpegels.

Luftdichte Verbindung zwischen dem verzinkten Stahlgehäuse und der Kunststoffleitschaufel zur Vermeidung von Luftleckagen.

Gummidichtungen an den Flanschen zur Verbesserung der Luftdichtheit der Kanäle. Silent-Block zwischen Motor und Motorhalterung, um die Vibrationen des Motors zu reduzieren und den Geräuschpegel der Anlage auch bei Anpassung der Drehzahl zu senken.

Das gesamte Produkt ist IP44-zertifiziert, sein Anschlusskasten ist jedoch IP65-zertifiziert und ermöglicht die Installation im Freien.

Motor

Einphasiger Wechselstrommotor mit Außenläufer:

- 220-240 V 50/60 Hz*, Klasse F, IP44.
- Drehzahlsteuerung mittels Spannung.
- Thermischer Schutz mit manueller Rückstellung.
- Betriebstemperatur: -20/60°C.

* JETLINE-315: 220-240V50Hz



EINFACHE INSTALLATION




Klemmenkasten

Integrierter IP65-Klemmenkasten, der die Einbauhöhe nicht vergrößert.




Luftdichte Verbindungen

Gummidichtungen zur Verbesserung der Dichtheit der Verbindungen mit den Rohrleitungen der Anlage.




Hochleistungs-Laufrad

Neue Laufradgeometrie für reduzierten Schallpegel und hohe Leistung.



Montagehalterung

Widerstandsfähige Montagehalterung im Lieferumfang enthalten.

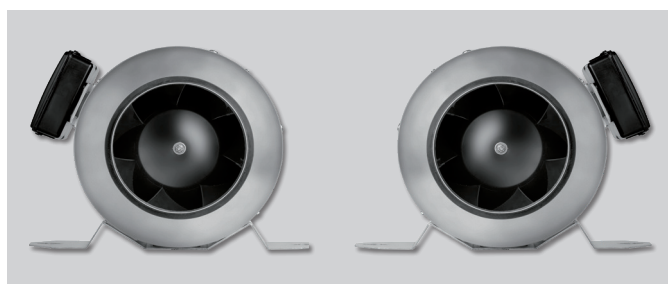

Zwei Montagepositionen für die Halterung

Das Produkt kann in zwei verschiedenen Positionen montiert werden, indem die Verankerungsposition der Halterung verändert wird.


TECHNISCHE DATEN

Prüfen Sie vor irgendeinem elektrischen Anschluss, ob die Spannung und Frequenz der Netzstromversorgung den Ventilatordaten auf dem Typenschild entsprechen.

Modell	Drehzahl (rpm)	Maximale Leistungsaufnahme (W)	Motorstrom max. (A-230V)	Volumenstrom (freibl.) (m³/h)	Schalldruckpegel* (dB(A))			Zul. Lufttemperatur (°C à 50Hz)	Gewicht (kg)	Drehzahlsteller	
					Saugseitig	Abstrahlung	Druckseitig			REB	RMB
JETLINE-100	2650	16	0,10	267	40	22	39	-20/+60	3	REB-1 N	RMB-1,5
JETLINE-125	2680	38	0,18	411	47	25	47	-20/+60	3,4	REB-1 N	RMB-1,5
JETLINE-150	2720	75	0,40	717	52	31	50	-20/+60	4,5	REB-1 N	RMB-1,5
JETLINE-160	2720	79	0,40	750	52	31	51	-20/+60	4,5	REB-1 N	RMB-1,5
JETLINE-200	2620	117	0,55	1.040	57	40	54	-20/+60	5,6	REB-1 N	RMB-1,5
JETLINE-250	2715	160	0,67	1.279	59	45	58	-20/+60	6,5	REB-1 N	RMB-1,5
JETLINE-315	2595	215	0,89	1.610	59	49	60	-20/+60	8,4	REB-1 N	RMB-1,5

* Schalldruckpegel gemessen bei 1,5 m Freifeldbedingung an einem Mittelpunkt der Leistungskurve.
Die angegebenen Werte für Durchmesser 315 sind nicht endgültig.



ABMESSUNGEN (mm)

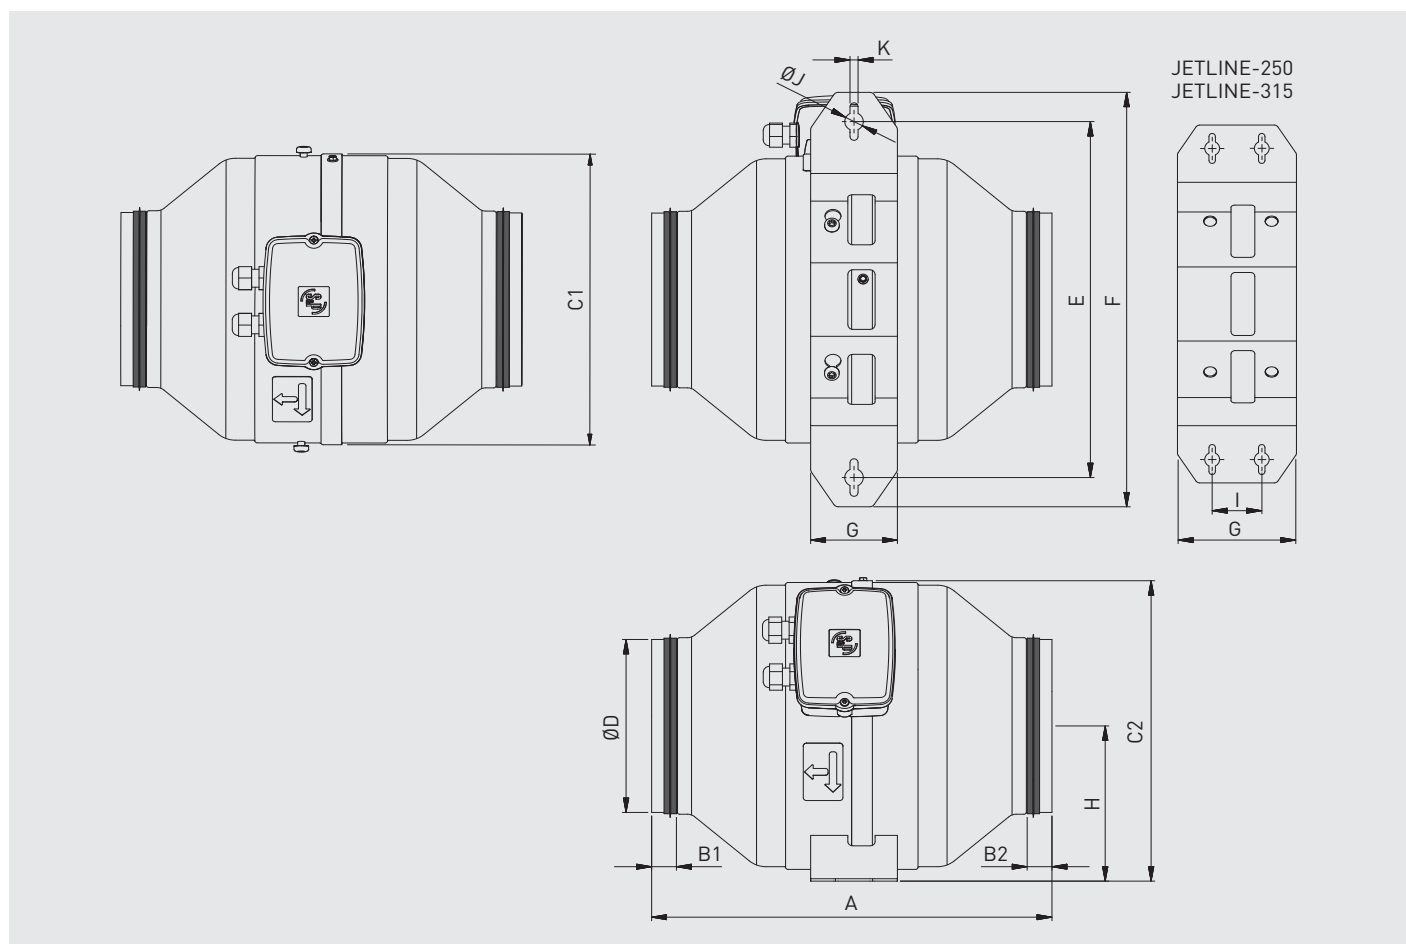

Modell	A	B1	B2	C1	C2	ØD	E	F	G	H	I	ØJ	K	kg
JETLINE-100	276	15	15	181	190	95	256	306	70	98	-	15	6,5	3
JETLINE-125	279	15	15	206	214	120	265	315	70	111	-	15	6,5	3,4
JETLINE-150	323	20	20	243,5	252	145	298,5	348	70	130	-	15	6,5	4,5
JETLINE-160	323	20	20	243,5	252	155	298,5	348	70	130	-	15	6,5	4,5
JETLINE-200	322	30	30	273	281	195	320	369	100	144,5	-	15	6,5	5,6
JETLINE-250	329	20	30	293	301	245	326	375	120	154,3	50	15	6,5	6,5
JETLINE-315	369	20	33	322	331	310	357,5	407	120	170	50	15	6,5	8,9

KENNLINIEN - AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

- q_v : Volumenstrom in m^3/h .
- p_{sf} : Statischer Druck in Pa.
- P: Eingangsleistung in W.
- SFP: Spezielle Ventilatorleistung in $W/m^3/h$ (blaue Linien).
- Leistungsdaten gemäß ISO 5801.

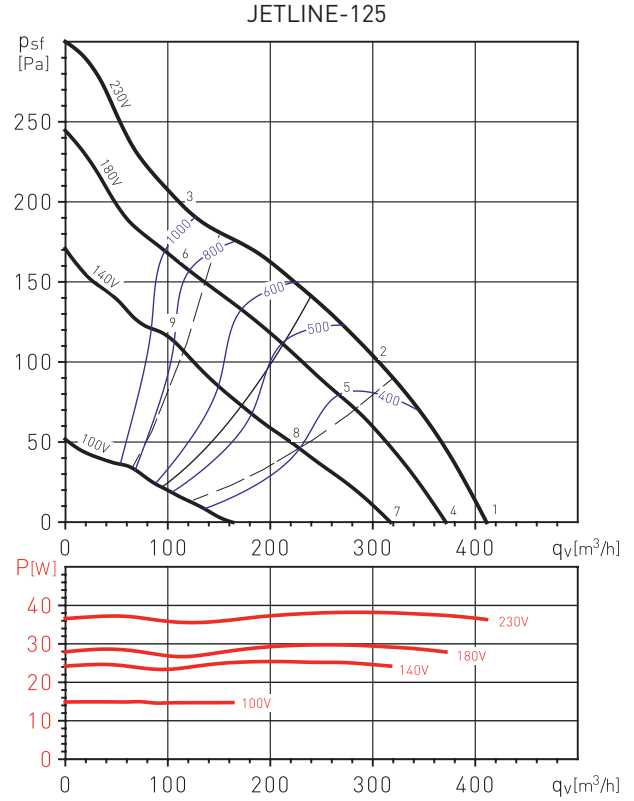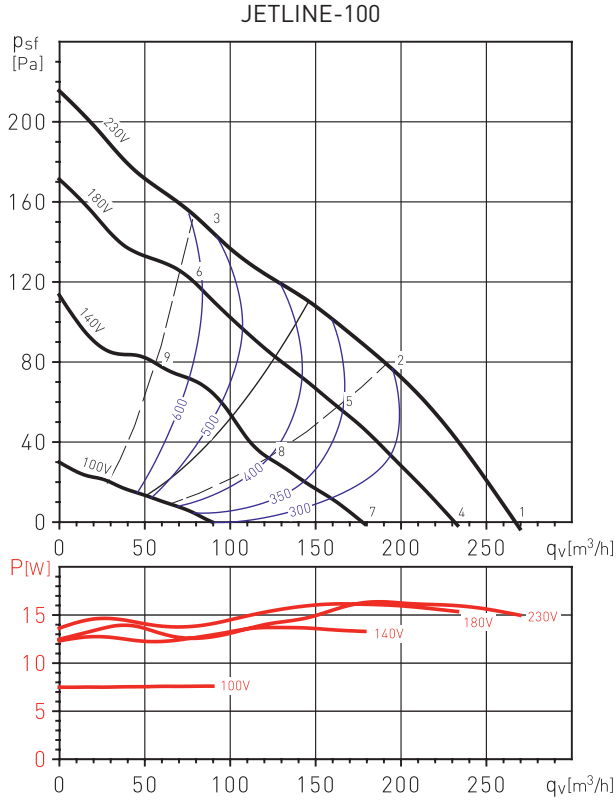

Schalleistungspegel in dB(A)



Betriebspunkt		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Einlass	30	33	44	50	54	51	51	36	58
	Auslass	27	32	45	49	50	49	46	34	55
	Abstrahlung	20	20	23	27	35	34	34	20	39
2	Einlass	27	31	42	47	51	48	48	34	55
	Auslass	27	32	44	47	48	46	46	34	53
	Abstrahlung	20	20	21	24	32	31	31	20	36
3	Einlass	29	39	51	52	56	51	50	36	59
	Auslass	29	41	53	51	53	49	47	35	58
	Abstrahlung	20	21	30	29	37	34	33	20	40
4	Einlass	27	30	41	47	51	48	48	33	55
	Auslass	24	29	42	46	47	46	43	31	52
	Abstrahlung	20	20	20	24	32	31	31	20	37
5	Einlass	23	27	38	43	47	44	44	30	51
	Auslass	23	28	40	43	44	42	42	30	50
	Abstrahlung	20	20	20	20	28	27	27	20	34
6	Einlass	27	37	49	50	54	49	48	34	57
	Auslass	27	39	51	49	51	47	45	33	56
	Abstrahlung	20	20	28	27	35	32	31	20	38
7	Einlass	22	25	36	42	46	43	43	28	50
	Auslass	19	24	37	41	42	41	38	26	47
	Abstrahlung	20	20	20	20	27	26	26	20	32
8	Einlass	17	21	32	37	41	38	38	24	45
	Auslass	17	22	34	37	38	36	36	24	44
	Abstrahlung	20	20	20	20	22	21	21	20	30
9	Einlass	22	32	44	45	49	44	43	29	53
	Auslass	22	34	46	44	46	42	40	28	51
	Abstrahlung	20	20	23	22	30	27	26	20	34

Schalleistungspegel in dB(A)

Betriebspunkt		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Einlass	41	38	52	63	55	56	52	43	65
	Auslass	29	45	52	61	56	56	54	41	64
	Abstrahlung	31	25	27	37	34	35	33	25	42
2	Einlass	40	37	50	58	52	54	51	41	61
	Auslass	28	47	48	58	54	54	54	39	62
	Abstrahlung	30	24	25	32	31	33	32	23	39
3	Einlass	43	46	59	63	57	56	53	42	66
	Auslass	31	52	53	61	58	56	57	40	65
	Abstrahlung	33	33	34	37	36	35	34	24	43
4	Einlass	39	36	50	61	53	54	50	41	63
	Auslass	27	43	50	59	54	54	52	39	62
	Abstrahlung	29	23	25	35	32	33	31	23	40
5	Einlass	37	34	47	55	49	51	48	38	59
	Auslass	25	44	45	55	51	51	51	36	59
	Abstrahlung	27	21	22	29	28	30	29	20	37
6	Einlass	41	44	57	61	55	54	51	40	64
	Auslass	29	50	51	59	56	54	55	38	63
	Abstrahlung	31	31	32	35	34	33	32	22	41
7	Einlass	35	32	46	57	49	50	46	37	59
	Auslass	23	39	46	55	50	50	48	35	58
	Abstrahlung	25	20	21	31	28	29	27	20	36
8	Einlass	33	30	43	51	45	47	44	34	54
	Auslass	21	40	41	51	47	47	47	32	54
	Abstrahlung	23	20	20	25	24	26	25	20	32
9	Einlass	37	40	53	57	51	50	47	36	60
	Auslass	25	46	47	55	52	50	51	34	59
	Abstrahlung	27	27	28	31	30	29	28	20	38

KENNLINIEN - AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

- q_v : Volumenstrom in m^3/h .
- p_{sf} : Statischer Druck in Pa.
- P: Eingangsleistung in W.
- SFP: Spezielle Ventilatorleistung in $W/m^3/h$ (blaue Linien).
- Leistungsdaten gemäß ISO 5801.

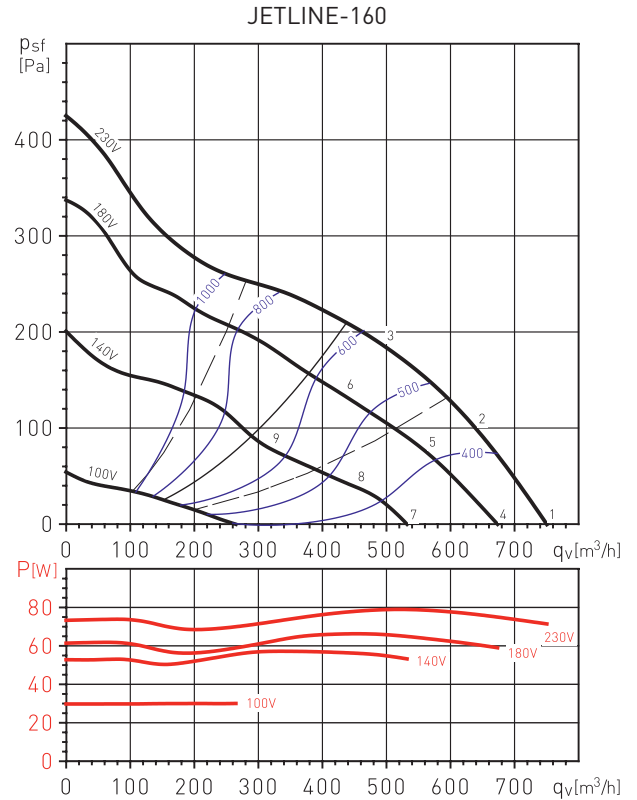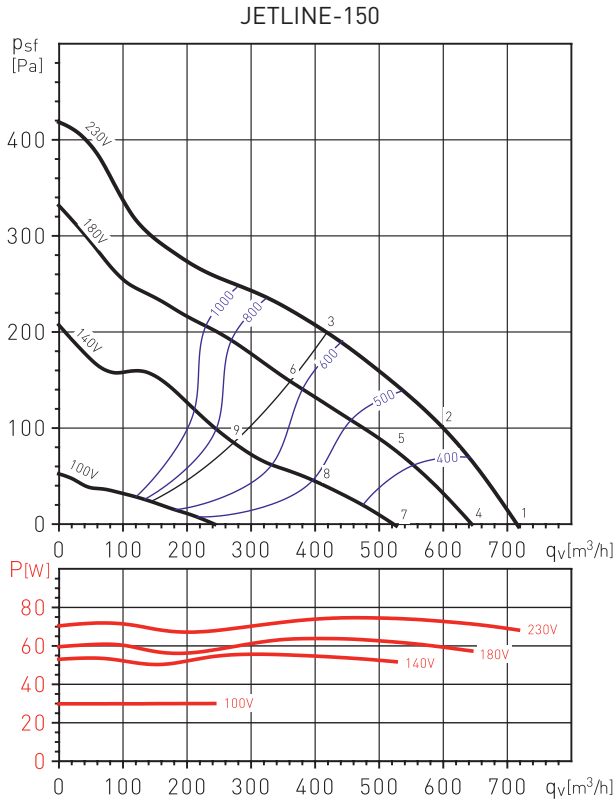

Schalleistungspegel in dB(A)

Betriebspunkt		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Einlass	29	40	58	62	59	61	59	50	67
	Auslass	40	43	57	62	59	59	57	46	66
	Abstrahlung	20	27	34	39	39	41	42	33	47
2	Einlass	28	39	58	62	58	60	57	49	66
	Auslass	28	43	56	61	57	58	55	44	65
	Abstrahlung	20	26	34	39	38	40	40	32	46
3	Einlass	34	43	53	61	57	60	55	47	65
	Auslass	31	46	55	61	57	58	53	42	65
	Abstrahlung	20	30	29	38	37	40	38	30	45
4	Einlass	26	37	55	59	56	58	56	47	65
	Auslass	38	41	55	60	57	57	55	44	64
	Abstrahlung	20	24	31	36	36	38	39	30	44
5	Einlass	25	36	55	59	55	57	54	46	64
	Auslass	25	40	53	58	54	55	52	41	62
	Abstrahlung	20	23	31	36	35	37	37	29	43
6	Einlass	31	40	50	58	54	57	52	44	62
	Auslass	28	43	52	58	54	55	50	39	61
	Abstrahlung	20	27	26	35	34	37	35	27	41
7	Einlass	21	32	50	54	51	53	51	42	59
	Auslass	32	35	49	54	51	51	49	38	59
	Abstrahlung	20	20	26	31	31	33	34	25	39
8	Einlass	19	30	49	53	49	51	48	40	58
	Auslass	19	34	47	52	48	49	46	35	56
	Abstrahlung	20	20	25	30	29	31	31	23	37
9	Einlass	24	33	43	51	47	50	45	37	56
	Auslass	21	36	45	51	47	48	43	32	55
	Abstrahlung	20	20	20	28	27	30	28	20	35


Schalleistungspegel in dB(A)

Betriebspunkt		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Einlass	38	49	54	63	60	62	64	52	69
	Auslass	39	42	56	63	59	59	60	51	67
	Abstrahlung	24	20	23	35	38	40	47	38	49
2	Einlass	36	47	54	62	58	60	60	49	67
	Auslass	44	42	55	62	58	58	57	47	66
	Abstrahlung	22	20	23	34	36	38	43	35	46
3	Einlass	38	45	54	61	56	60	57	47	65
	Auslass	45	46	55	61	57	58	55	45	65
	Abstrahlung	24	20	23	33	34	38	40	33	44
4	Einlass	36	47	52	61	58	60	62	50	66
	Auslass	37	40	54	61	57	57	58	49	65
	Abstrahlung	22	20	21	33	36	38	45	36	46
5	Einlass	33	44	51	59	55	57	57	46	64
	Auslass	41	39	52	59	55	55	54	44	63
	Abstrahlung	20	20	20	31	33	35	40	32	43
6	Einlass	35	42	51	58	53	57	54	44	62
	Auslass	42	43	52	58	54	55	52	42	62
	Abstrahlung	21	20	20	30	31	35	37	30	40
7	Einlass	30	41	46	55	52	54	56	44	61
	Auslass	31	34	48	55	51	51	52	43	60
	Abstrahlung	20	20	20	27	30	32	39	30	41
8	Einlass	27	38	45	53	49	51	51	40	58
	Auslass	35	33	46	53	49	49	48	38	57
	Abstrahlung	20	20	20	25	27	29	34	26	37
9	Einlass	29	36	45	52	47	51	48	38	56
	Auslass	36	37	46	52	48	49	46	36	56
	Abstrahlung	20	20	20	24	25	29	31	24	35


KENNLINIEN - AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

- q_v : Volumenstrom in m^3/h .
- p_{sf} : Statischer Druck in Pa.
- P: Eingangsleistung in W.
- SFP: Spezielle Ventilatorleistung in $W/m^3/h$ (blaue Linien).
- Leistungsdaten gemäß ISO 5801.

JETLINE-200

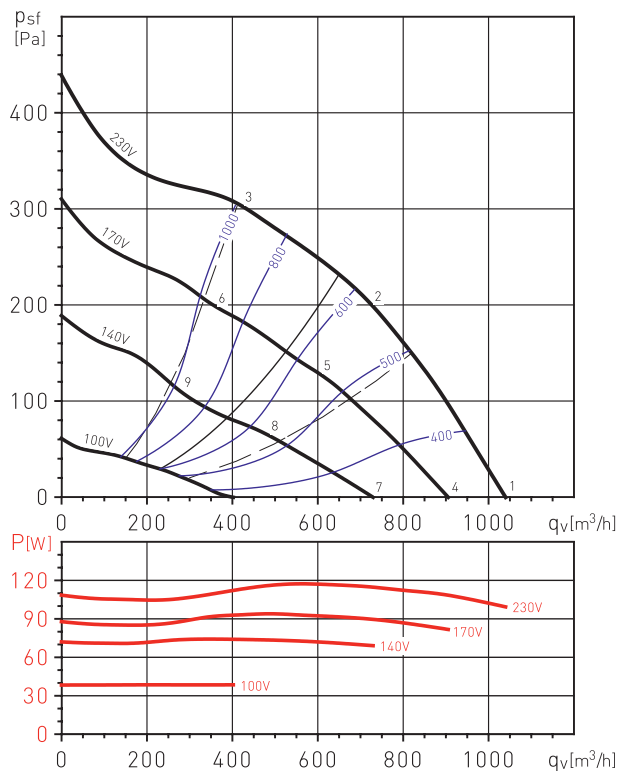

JETLINE-250

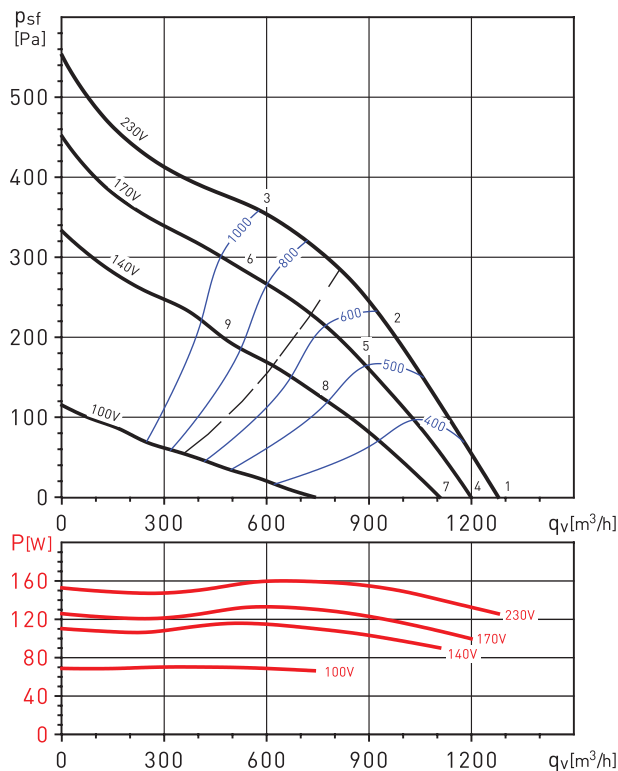

Schallleistungspegel in dB(A)


Betriebspunkt		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Einlass	29	42	59	63	65	64	67	62	72
	Auslass	38	43	60	64	64	63	62	57	70
	Abstrahlung	20	31	41	47	49	46	51	46	56
2	Einlass	28	39	55	65	67	64	63	56	71
	Auslass	28	44	55	63	64	63	58	51	69
	Abstrahlung	20	28	37	48	51	46	47	40	55
3	Einlass	40	49	61	66	69	67	60	52	73
	Auslass	38	53	61	65	66	67	58	50	72
	Abstrahlung	23	38	44	50	53	49	44	36	56
4	Einlass	26	39	56	60	62	61	64	59	69
	Auslass	35	40	57	61	61	60	59	54	67
	Abstrahlung	20	28	38	44	46	43	48	43	53
5	Einlass	24	34	50	60	63	60	58	51	67
	Auslass	24	39	51	59	59	58	53	47	64
	Abstrahlung	20	24	33	44	47	42	42	35	50
6	Einlass	35	44	56	62	64	62	56	48	68
	Auslass	33	49	57	61	62	62	53	45	67
	Abstrahlung	20	33	39	45	48	44	40	32	52
7	Einlass	21	33	50	55	57	56	59	53	63
	Auslass	29	35	52	55	56	55	54	49	62
	Abstrahlung	20	22	33	38	41	38	43	37	47
8	Einlass	18	28	44	54	56	53	52	45	60
	Auslass	17	33	44	53	53	52	47	40	58
	Abstrahlung	20	20	27	37	40	36	36	29	44
9	Einlass	29	38	50	55	58	56	49	41	62
	Auslass	27	42	50	54	55	56	47	39	61
	Abstrahlung	20	27	33	39	42	38	33	25	45

Schallleistungspegel in dB(A)

Betriebspunkt		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Einlass	34	47	64	65	67	68	65	66	74
	Auslass	34	46	66	65	68	70	65	60	75
	Abstrahlung	20	36	43	48	54	56	49	42	59
2	Einlass	41	43	60	67	70	66	61	60	73
	Auslass	34	46	62	66	68	68	58	55	73
	Abstrahlung	28	32	39	51	57	54	45	36	59
3	Einlass	45	52	65	66	68	67	61	54	73
	Auslass	44	54	64	65	68	70	59	52	73
	Abstrahlung	32	41	44	49	55	55	45	31	59
4	Einlass	32	46	63	64	66	66	63	64	72
	Auslass	33	45	65	64	67	69	64	59	73
	Abstrahlung	19	35	42	47	53	55	47	41	58
5	Einlass	39	41	58	65	68	64	59	58	71
	Auslass	32	44	60	64	66	66	56	53	71
	Abstrahlung	25	30	37	49	54	52	43	34	57
6	Einlass	43	49	62	64	66	65	59	52	71
	Auslass	41	52	62	63	66	67	57	50	71
	Abstrahlung	29	39	42	47	53	53	43	29	57
7	Einlass	30	44	61	62	64	65	61	62	70
	Auslass	31	43	63	62	65	67	62	57	71
	Abstrahlung	17	33	40	45	51	53	46	39	56
8	Einlass	36	38	55	62	65	61	56	55	68
	Auslass	29	41	57	61	63	63	53	50	68
	Abstrahlung	22	27	34	46	51	49	40	31	54
9	Einlass	40	46	59	60	63	62	55	49	68
	Auslass	38	48	59	59	63	64	54	47	68
	Abstrahlung	26	35	38	44	50	50	39	25	54

KENNLINIEN - AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

- q_v : Volumenstrom in m^3/h .
- p_{sf} : Statischer Druck in Pa.
- P: Eingangsleistung in W.
- SFP: Spezielle Ventilatorleistung in $W/m^3/h$ (blaue Linien).
- Leistungsdaten gemäß ISO 5801.

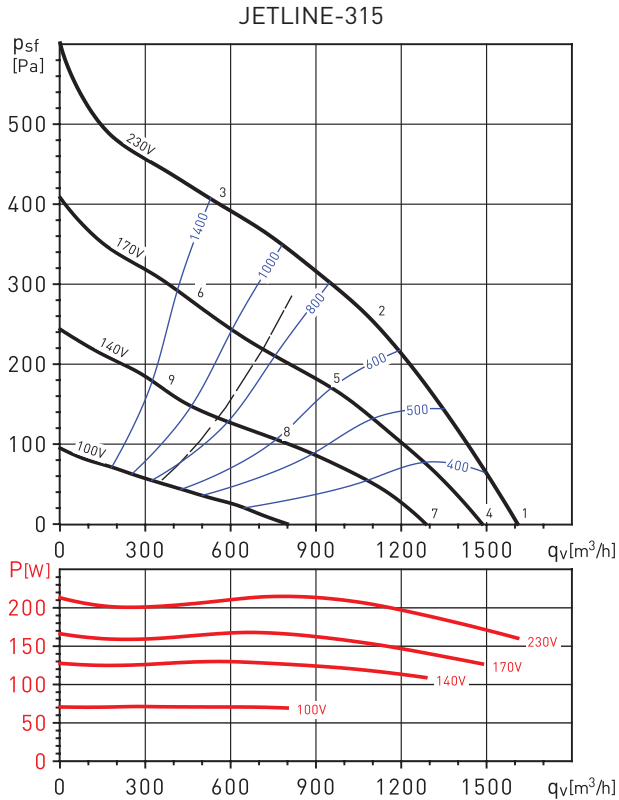


Schallleistungspegel in dB(A)

Betriebspunkt		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Einlass	44	54	66	66	68	69	69	67	75
	Auslass	39	51	67	70	74	73	70	63	79
	Abstrahlung	29	48	60	55	61	58	53	44	66
2	Einlass	33	49	62	67	68	66	61	62	73
	Auslass	36	50	62	67	70	70	60	57	75
	Abstrahlung	18	43	56	56	61	55	46	39	64
3	Einlass	44	56	67	66	68	67	61	55	74
	Auslass	46	57	66	68	73	73	61	53	77
	Abstrahlung	29	51	62	55	61	56	45	32	65
4	Einlass	42	52	65	64	66	67	67	65	74
	Auslass	37	49	65	68	72	72	69	61	77
	Abstrahlung	27	47	59	53	59	56	51	42	64
5	Einlass	30	45	58	63	64	63	58	58	69
	Auslass	32	46	58	63	67	66	56	53	71
	Abstrahlung	14	40	52	52	57	52	42	35	60
6	Einlass	40	52	64	62	64	63	57	52	70
	Auslass	42	53	62	64	69	69	57	49	73
	Abstrahlung	25	47	58	51	57	52	41	28	62
7	Einlass	39	49	62	61	63	64	64	62	71
	Auslass	34	46	62	65	69	69	66	58	74
	Abstrahlung	24	44	56	50	56	53	48	39	61
8	Einlass	24	40	53	58	59	57	52	53	64
	Auslass	27	41	53	58	61	61	51	48	66
	Abstrahlung	9	35	47	47	52	46	37	30	55
9	Einlass	34	47	58	56	59	58	52	46	64
	Auslass	36	47	56	59	64	63	51	44	68
	Abstrahlung	19	42	52	46	52	47	36	23	56

MONTAGE-ZUBEHÖR



MBE
Elektrisches
Heizelement.




MBW
Warmwasserschlange.



SIL
Runde
Schalldämpfer.



MFL-G4
Filtrationskasten mit
Filtrationsgrad G4.



MFL-F
Gehäuse aus
verzinktem Stahl
zum Einsetzen der
Filter MFR F5, F6
und F7.



CAR
Rückschlag-
Verschlüsse.



GSA-M0
Flexible Aluminium-
Rohrleitungen.



GSI-M0
Isolierte Aluminium-
Rohrleitungen.



CX
Rohrverbindungen
für
Schneckenantrieb.



BOC
Einlassventile aus
Metall.



BOR
Einlassventile aus
Kunststoff.




GCI
Runde Einlassgitter.



GRI
Quadratische
Innengitter.



VR
GCI-Einbaurahmen.



RP
GRI-Einbaurahmen.



ACOP-VENT
Flexible
Verbindungen.



DEF-VENT
Schutzgitter.

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR



REB
Einphasige
elektronische
Drehzahlregler.



RMB
Einphasiger
Drehzahlregler mit
Autotransformator.